

Výrobca systému:



Hilti Slovakia s r.o.
Galvaniho 7
851 01 Bratislava

Kontakt:
Tel: 0800 11 55 99
Fax: 02 482 21 218

Realizačná firma:

Zodpovedná osoba:

Stavba:

Mierka: 1:10


Dátum:

Produkt:

CP611A - Protipožiarny speňujúci tmel

Typ prestupu:

EI 180 - Neizolované plastové potrubie - Masívna stena

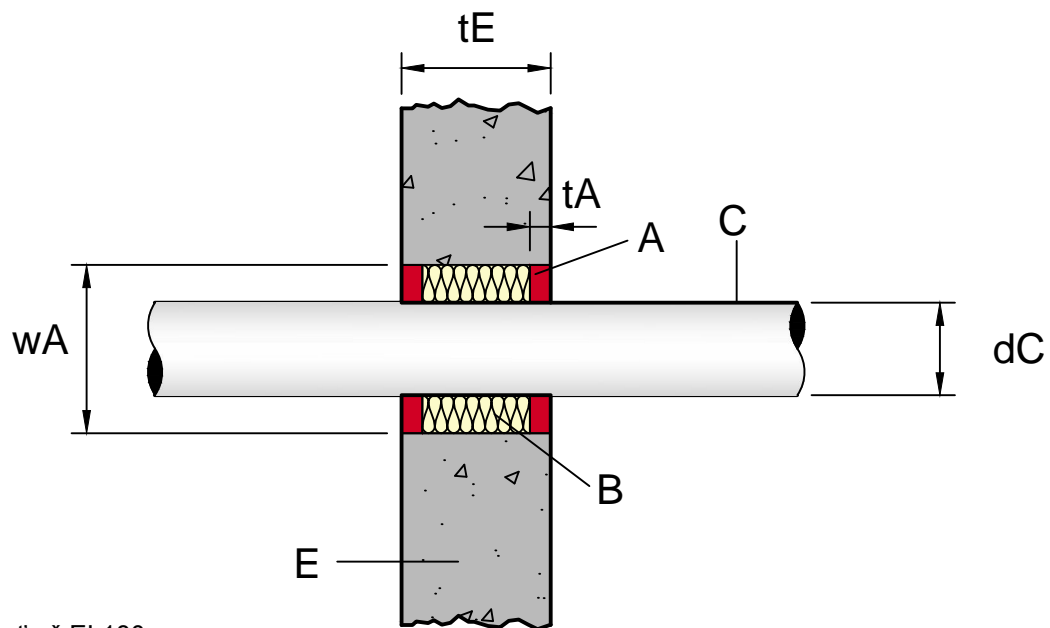

Požiarna odolnosť až EI 180

A - Protipožiarny speňujúci tmel CP 611A
tA - Hrúbka vrstvy protipožiarneho tmelu 50 mm

C - Plastové potrubie
dC - Dimenzia potrubia do Ø50 mm

E - Masívna konštrukcia (objemová hm. $\geq 650 \text{ kg/m}^3$, napr. betón, porobetón, murivo)
tE - Hrúbka steny $\geq 100 \text{ mm}$

F - Veľkosť ucpávky - priemer $\leq 200 \text{ mm}$
- plocha $\leq 300 \text{ cm}^2$

B - Minerálna plsť $80\text{-}100 \text{ kg/m}^3$

Plní funkciu tesnenia prestupov potrubí požiariarne deliacich konštrukcií s ohľadom na charakteristiky vlastností požiariarej odolnosti v súlade s EN 13501-2 + A1 (celistvosť (E), izolácia (I)), a EN 1366-3.

Akákoľvek úprava tohto detailu je na výhradnú zodpovednosť projektanta / zhotoviteľa.

Navrhované riešenie Hilti musí byť vždy v zhode s technickými listami výrobcu. Montáž smie vykonávať len odborne preškolená firma. Všetky potrebné informácie sú dostupné na internetovej adrese www.hilti.sk alebo v technických listoch spoločnosti Hilti.

Hilti odporúča dodržať originalitu výrobkov Hilti a vhodné zariadenia a postupy predpísané alebo obvyklé na ich použitie (najmä výber použitého zariadenia zákazníkom / projektantom, spôsob jeho použitia vo vzťahu k výrobkom Hilti, umiestnenie výrobkov a pôsobenia vonkajších alebo vnútorných vplyvov). Pre použitie výrobkov Hilti zákazníkom / projektantom platia špecifikácie a popisy výrobkov podľa katalógu Hilti, aktuálneho v čase vypracovania cenovej ponuky (katalógové obrázky môžu mať iba ilustračnú funkciu).